GE

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Digital Energy™ LP 11

3-5-6-8-10 кВА

СистемаТехника
Россия, г. Москва
ул. Панфилова, д 20, стр. 1
☎ +7 (495) 255-03-39

Изготовлено:

GE Digital Energy
General Electric Company
H-6595 Riazzino (Locarno)
Switzerland

Тел. +41 (0)91 / 850-5151
Факс, +41 (0)91 / 850-5144
Вебсайт www.gedigitalenergy.com

CE

Certified
Quality System
SQS
ISO 9001 / EN 29001
Reg. No. 10448

1. Правила установки и хранения

1.1. Установка

- Этот ИБП спроектирован для закрытых помещений, не содержащих загрязняющих электропроводящих веществ.
- ИБП должен питаться из однофазной трехпроводной электросети с защитным заземлением.
- Не устанавливайте аппарат около воды или в сыром месте.
- Исключите возможность попадания жидкости и предметов внутрь аппарата.
- ИБП должен быть установлен в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Температура окружающей среды не должна превышать 40° С; чтобы добиться оптимального срока жизни батареи, температура окружающей среды не должна превышать 30° С.
- Важно поддерживать хорошую вентиляцию. Воздух должен свободно циркулировать вокруг и внутри аппарата. Не заслоняйте вентиляционные решетки ИБП.
- Избегайте установки ИБП под воздействием прямых солнечных лучей и рядом с источником тепла.
- Не подключайте к ИБП домашние электроприборы, такие как электрообогреватели, электрочайники, пылесосы и пр.

1.2. Хранение

- ИБП должен храниться в сухом месте, с полностью заряженной батареей, при температуре от – 20° до + 45° С.
  Если ИБП хранится длительное время, то батарея должна периодически подзаряжаться. Для этого подсоедините ИБП к сети и включите его при хранении:
- при температуре от – 20° до + 30° С: каждые 3 месяца на 24 часа,
- при температуре от –20° до +45° С: раз в месяц на 24 часа.

Установочный чертеж *Digital Energy™ LP* 3/5/6-11

Модель	Тепловыделение				Размеры			Вес	Поток воздуха при 100% нагрузке	Окруж. темпер.	Отн. Влажность (без конд.)	Высота над ур. моря (макс. 4000м)	Плавкие предохран. в здании	Входн./выходн. провода		Миним. своб. пространство			Основание	
	Нагрузка100%		Нагрузка 50%		в	ш	г									спереди	сбоку	сзади	x	y
LP	Вт	Btu/час	Вт	Btu/час	мм	мм	мм	кг	$м^3$/час	°C	%	м	A	$мм^2$	AWG	мм	мм	мм	мм	мм
3-11	327	1116	211	720	537	310	580	85	330	-10-40	<95	<1000, снижение мощн. 12.5% на 1000м	16	4	12	100	50	200	184	448
5-11	545	1860	350	1195	537	310	580	110	330	-10-40	<95		25	6	10	100	50	200	184	448
6-11	655	2235	423	1445	537	310	580	115	330	-10-40	<95		25	6	10	100	50	200	184	448

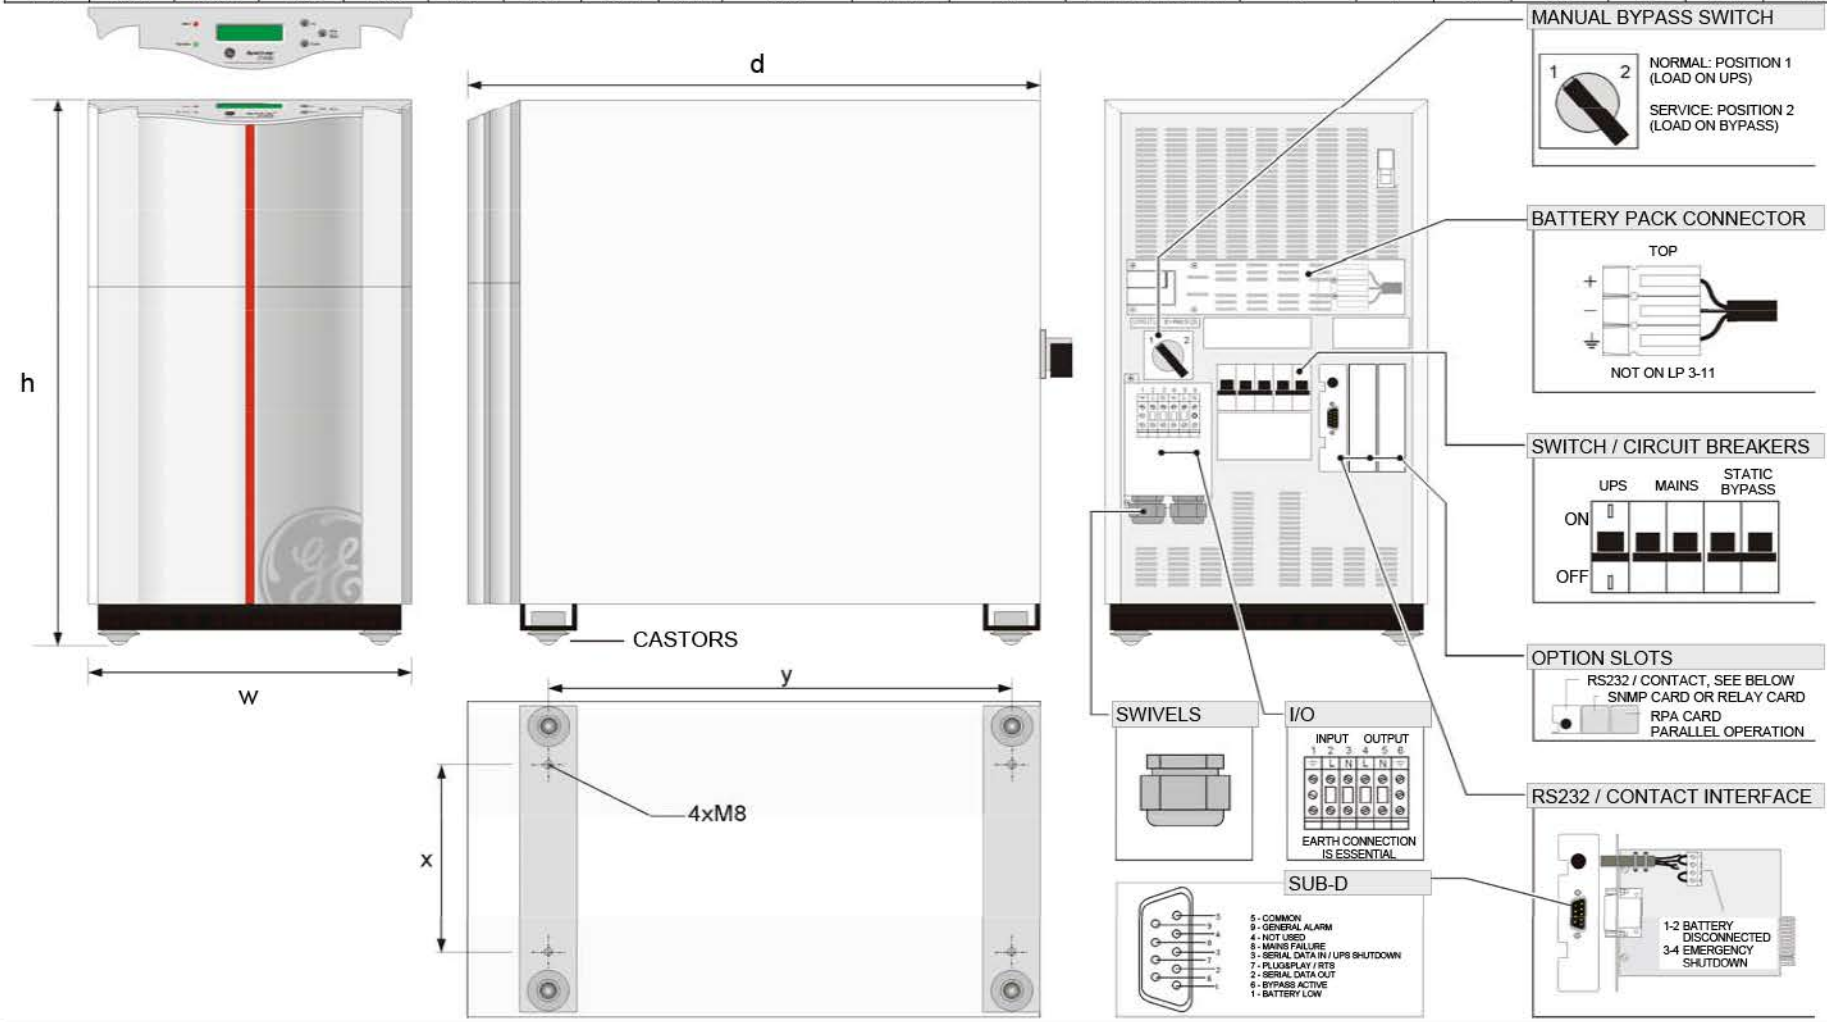

Установочный чертеж *Digital Energy™ LP* 8/10-11
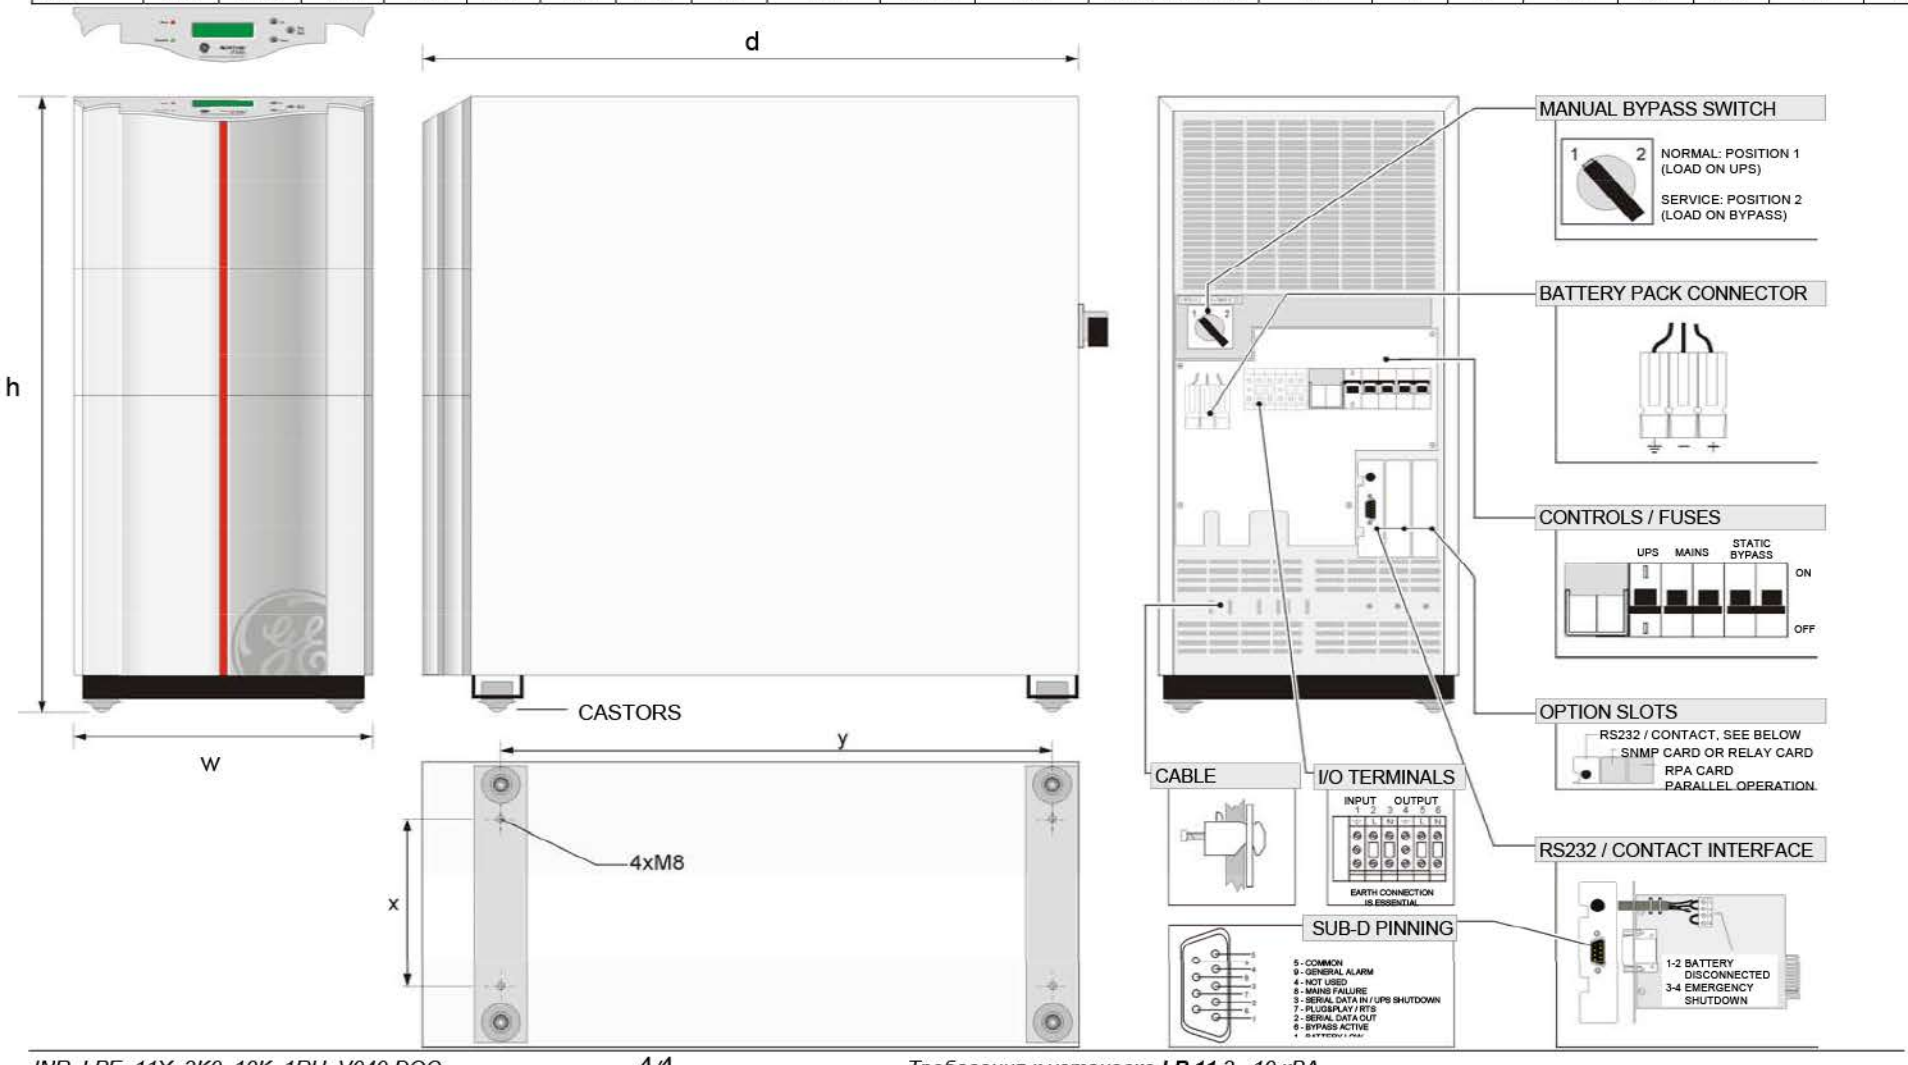
Модели	Тепловыделение				Размеры			Вес	Поток воздуха 100% нагр	Окруж. темпера-тура	Отн. Влажность (без конд.)	Высота над ур. моря (макс. 4000м)	Плавкие предохран. в здании	Входн./выходн. провода		Миним. своб. пространство			Основание	
	Нагрузка100%		Нагрузка 50%		в	ш	г									спереди	сбоку	сзади	x	y
LP	Вт	Btu/час	Вт	Btu/час	мм	мм	мм	кг	m3/hr	°C	%	м	A	мм^2	AWG	мм	мм	мм	мм	м
8-11	872	2976	520	1774	680	310	710	170	660	-10-40	<95	<1000, сниж.мощн. 12.5% на 1000м	35	10	8	100	50	200	184	578
10-11	988	3371	545	1860	680	310	710	190	660	-10-40	<95		50	10	8	100	50	200	184	578